

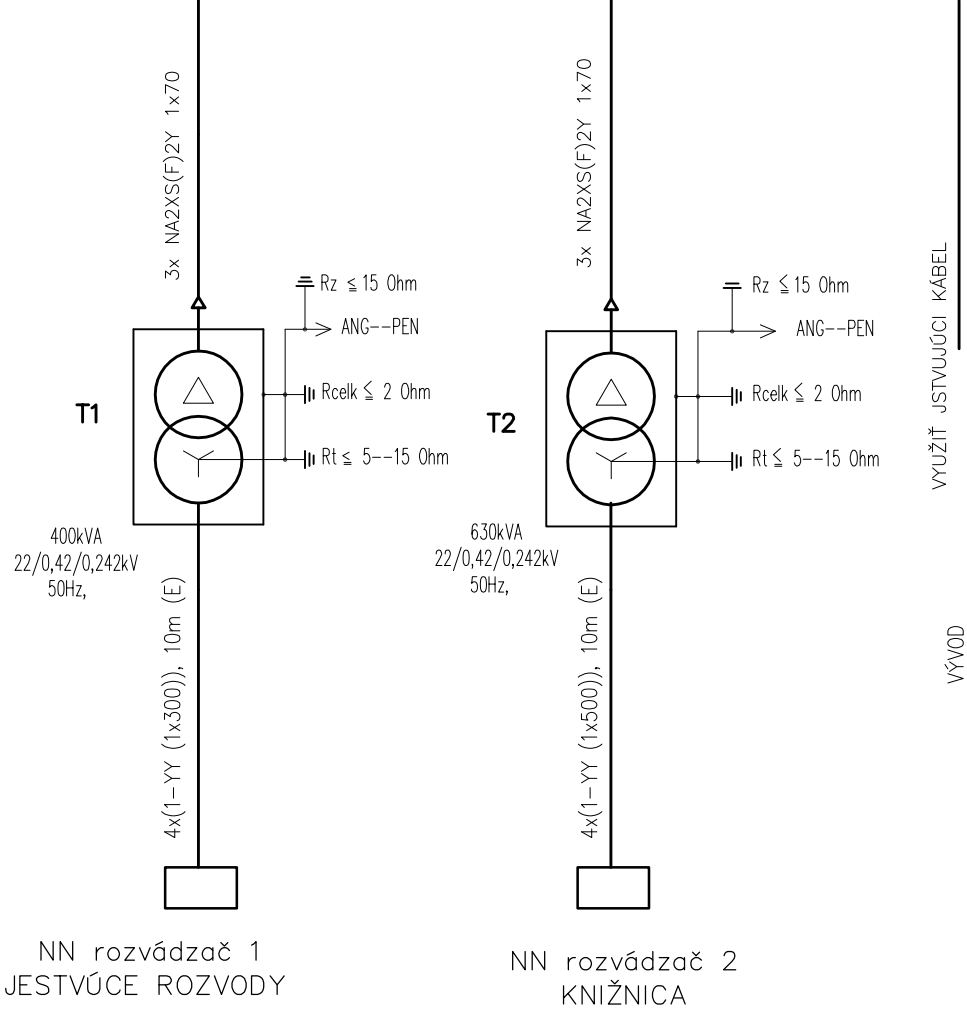


AJE

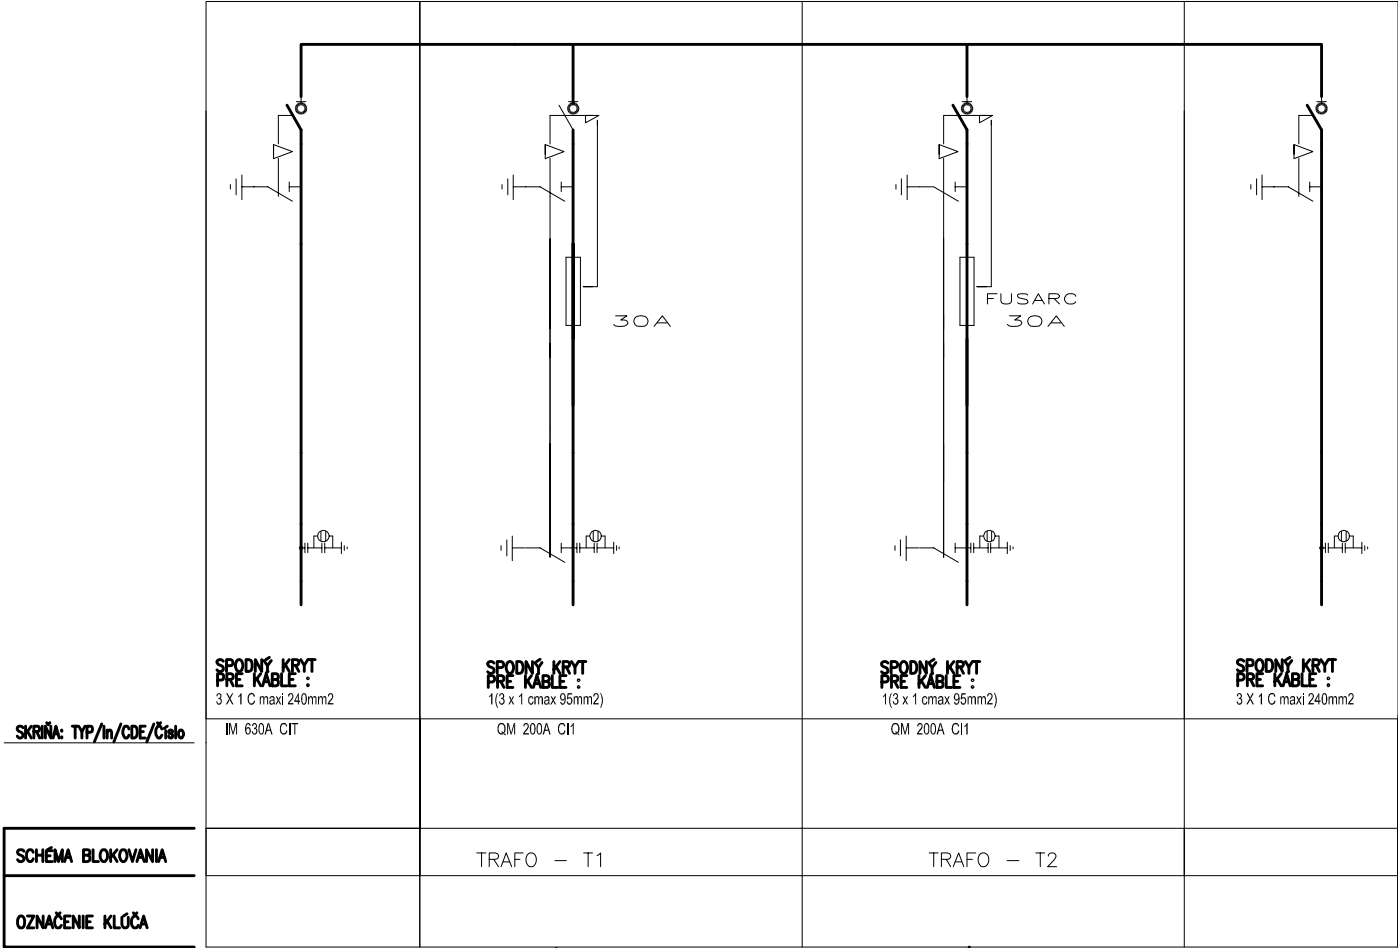

ZOSTAVA ROZVÁDZAČA SM6

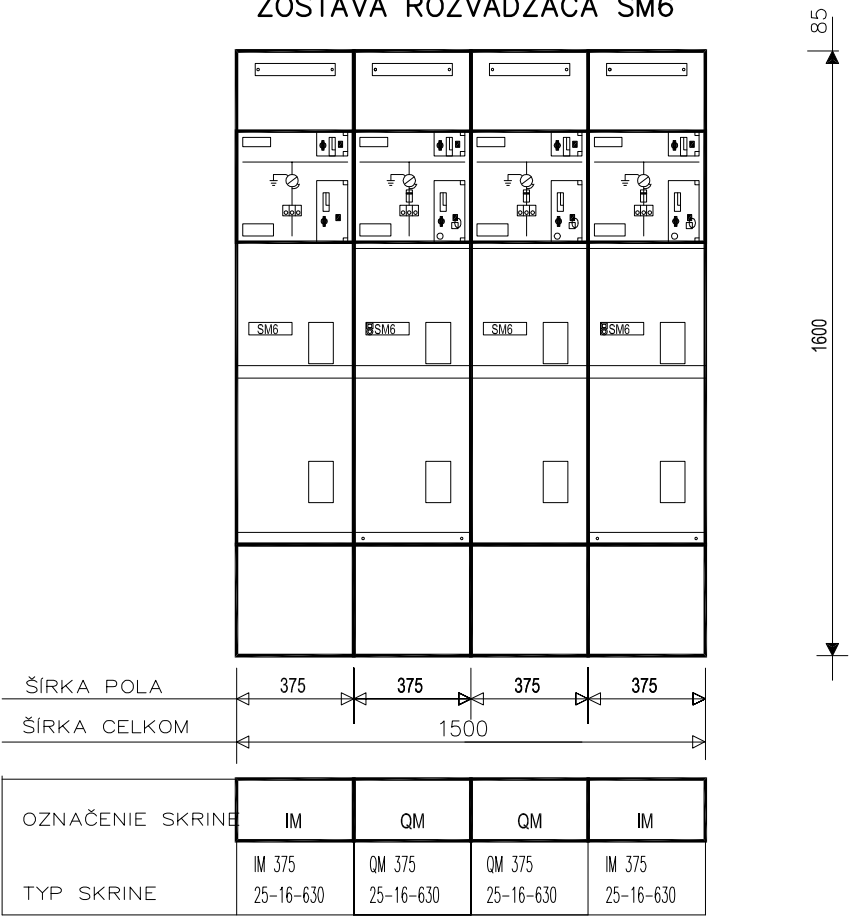

DRUH ROZVODNEJ SIETE :

- VN ZARIADENIE : 3 ~ 50 Hz, 22 kV/IT, In = 630 A  
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM – STN 33 2000-4-41 :  
a., OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ :  
– OCHRANA KRYTOM  
– OCHRANA ZÁBRANOU  
– OCHRANA UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU  
b., OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ :  
– S RYCHLÝM VYPNUTÍM V SIEŤACH IT(r) A UVEDENÍM  
NA ROVNAKÝ POTENCIÁL

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	Elektroprojekt Priehoda ul. V.B.Nedožerského 3/2 972 12 Nedožery–Brezany tel. 046/5485486	
	Priehoda	Priehoda				
Miesto stavby	Rožomberok					
Stavebník	Katolícka univerzita, Ružomberok				Zväzok	
Stavba	VÝSTAVBA UNIVERZITNEJ KNIŽNICE ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA POPDMIENOK VZDELÁVACIEHO PROCESU NA KU				Formát	2xA4
					Dátum	07/2009
Stupeň					Realizačný	
Objekt					SO–06	Rekonštrukcia trafostanice
Obsah výkresu					VN Rozvádzač	
	—					